

## WYKONAWCY

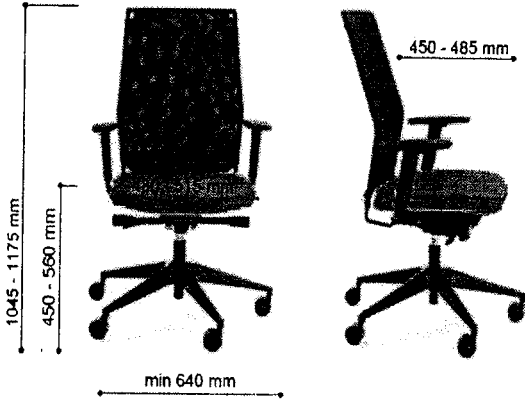
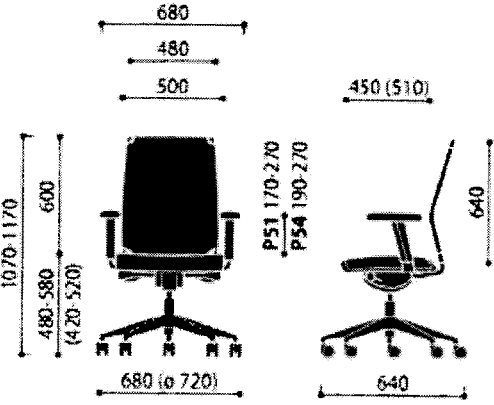
dotyczy: zamówienie nr 20/pn/2014 – Dostawa wraz z rozmieszczeniem mebli do rozbudowanego budynku biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz dostawa krzeseł obrotowych w ilości 25 szt. na bieżące potrzeby.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.), przekazuję treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27.05.2014 r. w związku ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wraz z rozmieszczeniem mebli do rozbudowanego budynku biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz dostawa krzeseł obrotowych w ilości 25 szt. na bieżące potrzeby oraz udzielam wyjaśnień.

1. Zamawiający w SIWZ w części dotyczącej krzeseł obrotowych oraz stacjonarnych dokonuje ich szczegółowego opisu zamieszczając jednocześnie zdjęcia poglądowe oraz wymagania wymiarowe. Analizując rynek czołowych producentów krzeseł, którzy swoje produkty poddali dokładnym badaniom których potwierdzenia żąda Zamawiający można zauważyć, iż kilka modeli krzeseł które w swym opisie odpowiadałyby wymaganiom Zamawiającego zostało wycofanych z produkcji. Taka sytuacja w postępowaniach przetargowych zdarza się często co jest zrozumiałe, gdyż dokumentację asortymentową przygotowuje się na ogół kilka lat wcześniej jak to miało miejsce w tym przypadku. Ponadto otrzymaliśmy oficjalne oświadczenia producenta krzeseł o wycofaniu kilku modeli z oferty.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż dopuszcza poniżej opisane rozwiązania.

1. **Kzesło obrotowe KO pracownicze 250 sztuk** – proponowane kzesło spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, minimalne różnice są w wymiarach, różnice te nie mają wpływu na ergonomię oraz komfort pracy.

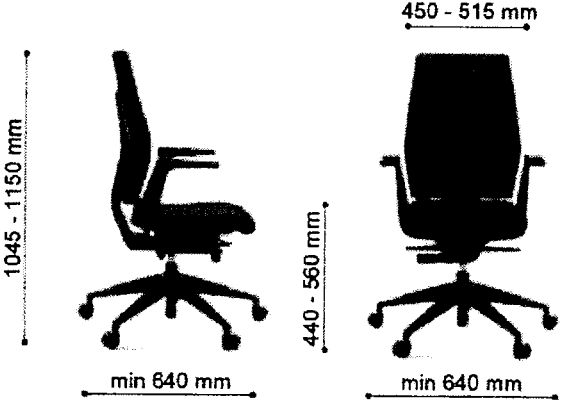
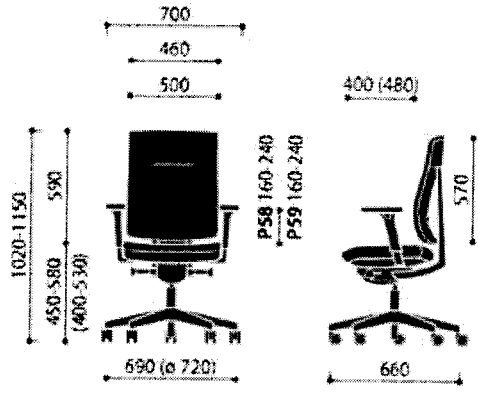
WYMIARY PODANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PROPONOWANE WYMIARY
	

Odpowiedź:

Zamiast zakresu regulacji wysokości siedziska 450-560mm wprowadza się graniczne wymiary przedziału regulacji wysokości siedziska 420-560mm z zastrzeżeniem że, zakres regulacji musi wynosić min. 100mm w podanym przedziale.

Opis w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

2. **Fotel gabinetowy FO 9 sztuk** – proponowany fotel obrotowy spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, minimalne różnice są w wymiarach, różnice te nie mają wpływu na ergonomię oraz komfort pracy.

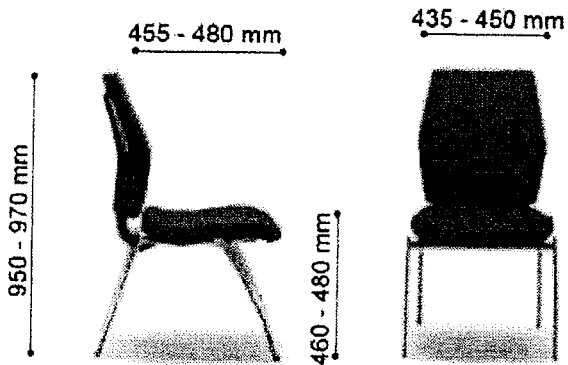
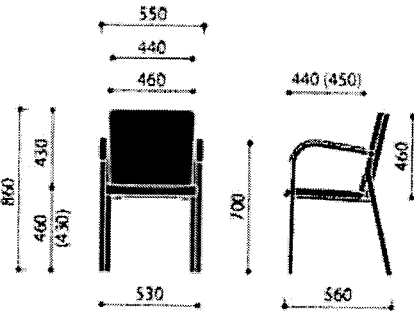
WYMIARY PODANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PROPONOWANE WYMIARY
	

Odpowiedź:

Zamiast zakresu regulacji wysokości siedziska 440-560mm wprowadza się graniczne wymiary przedziału regulacji wysokości siedziska 400-560mm z zastrzeżeniem że, zakres regulacji musi wynosić min. 120mm w podanym przedziale.

Opis w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.

3. **Krzeseł konferencyjne KKG 56 sztuk** – proponowane krzesło spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, minimalne różnice są w wymiarach, różnice te nie mają wpływu na ergonomię oraz komfort pracy.

WYMIARY PODANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PROPONOWANE WYMIARY
 <p>Diagram showing two views of a conference chair. The left view is a side profile with dimensions: seat width 455 - 480 mm, seat depth 435 - 450 mm, total height 950 - 970 mm, and seat height 460 - 480 mm. The right view is a top-down view of the seat with dimensions: seat width 455 - 480 mm and seat depth 435 - 450 mm.</p>	 <p>Diagram showing two views of a conference chair. The left view is a side profile with dimensions: seat width 550 mm, seat depth 440 mm, seat height 460 mm, total height 860 mm, and seat height 430 mm. The right view is a side profile of the chair with dimensions: seat width 530 mm, seat depth 440 (450) mm, and seat height 460 mm.</p>

Odpowiedź:

Brak akceptacji dla zaoferowanego rozwiązania

4. Czy w krzesle obrotowym KO zamawiający dopuszcza zastosowania mechanizmu synchronicznego z regulacją kąta odchylenia oparcia oraz siedziska, bez regulacji głębokości siedziska, przy założeniu że krzesło spełnia podane w SIWZ wymiary siedziska ?

Odpowiedź:

Pozostawia się wymóg by krzesła obrotowe były wyposażone w mechanizm umożliwiający regulację głębokości siedziska. Opis charakteryzujący mechanizm regulacji siedziska nie ulega zmianie.

5. Czy Zamawiający dopuszcza w krzesle obrotowym KO zastosowanie podłokietników z nakładką z miękkiego poliuretanu, stelaż w kolorze czarnym, z regulacją wysokości, bez regulacji kąta skrętu nakładki podłokietnika?

Odpowiedź:

W ocenie Zamawiającego podłokietnik obok możliwości regulacji góra-dół winien posiadać także możliwość regulacji kąta skrętu nakładki podłokietnika (np. lewo-prawo). Brak akceptacji dla zaoferowanego rozwiązania.

6. Zamawiający w treści SIWZ nie określił parametrów tkaniny obiciowej do tapicerowania krzeseł KO i KK. Proszę o podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów tkaniny.

Odpowiedź:

Parametry tkaniny obiciowej dla krzeseł KO , KK oraz krzeseł obrotowych w ilości 25 szt., zamawianych z przeznaczeniem na bieżące potrzeby.

Skład: 100% poliester

Gramatura min 300g/m<sup>2</sup>

Ścieralność: min. 150 tys. cykli

Trudnopalność: papieros, zapalka

Piling: 5

Odporność na światło: 4-5

Dokument potwierdzający, iż oferowana tkanina obiciowa (krzesła KK,KO, krzesła obrotowe zakupione z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jest trudnopalna, odporna na ścieranie, piling i światło. Wymieniony dokument wykonawca przedkłada wraz z ofertą.

7. Zamawiający określił że krzesła i fotele KO, KK, FO, KKG mają być wykonane z: *wylewanej w formie pianki poliuretanowej*.

Czy pianka ta ma być wykonana w technologii pianki trudnopalnej wylewanej w formach zgodnie z europejskim standardem trudnopalności PN EN 1021:1:2 ?

Odpowiedź:

Tak, wymienione krzesła i fotele mają być wykonane z pianki poliuretanowej wylewanej w formach, trudnopalnej wg. standardu europejskiego PN EN 1021:1:2/lub równoważnego. Wraz z ofertą wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że zastosowana pianka spełnia wymagania normy PN EN 1021:1: 2 w zakresie trudnopalności.

8. Czy w krzesle konferencyjnym KK oparcie krzesła ma być w całości tapicerowane czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie plastikowej maskownicy oparcia w jego tylnej części ?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy. Oparcie krzesła ma być w całości tapicerowane

9. Czy zamawiający wymaga żeby krzesło konferencyjne KK spełniało założenia normy EN 13761 w zakresie wytrzymałość co gwarantuje trwałość eksploatacyjną krzesła ?

Odpowiedź:

Tak, wymaga się by krzesła konferencyjne spełniały założenia normy EN 13761/lub równoważnej w zakresie wytrzymałości.

Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający wykonanie produktu zgodnie z normą EN 13761 (wytrzymałość)

10. Czy zamawiający dopuszcza w krzesłach FO, KKG oraz sofach zastosowanie tkaniny o wyższych parametrach niż wskazane w OPZ ale o innej niż welur strukturze powierzchni ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się tkaniny o wyższych parametrach, co wynika z opisu (projektu). Zamawiający bowiem wskazał jedynie minimalne wielkości odnoszące się m.in. do gramatury (min. 290 g/m<sup>2</sup>), odporności na ścieranie (min. 40 000 cykli) odporność na światło, piling, tarcia i odporności koloru na poziomie 4-5. Nie dopuszcza się innej niż welur struktury powierzchni.

11. Czy wymóg dotyczący posiadania przez krzesła „(...)5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty” dotyczy tylko pozycji FO, KKG oraz sof, czy również pozycji KO oraz KK ?

Odpowiedź:

Jak określono w SIWZ wymaga się, by 5 letnią gwarancją zostały objęte fotele obrotowe FO, sofy gabinetowe S oraz pięcioramienne metalowe podstawy jezdne dla krzesel obrotowych zakupionych przez Zamawiającego w ilości 25 szt. i przeznaczonych na bieżące potrzeby oddziału.

12. Po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotu zamówienia zwróciliśmy uwagę na rozbieżności między formularzem kalkulacji ceny a projektami oraz wyszczególnieniem ilościowym mebli na danych piętrach. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż ilości podane w formularzu kalkulacji ceny są dla oferentów obowiązujące.

Odpowiedź:

Zweryfikowano ilości zamawianego asortymentu. Okazuje się, iż pewne pozycje nie zostały uwzględnione, tj. stół ST-02 , 2 szt., stół okrągły STO, 1 szt., dostawka D-02, 1 szt., kontener K-01 2 szt., ścianka 140 S.C. 1 szt., szafa gabinetowa SG-02 5 szt., a nie jak pierwotnie wskazano 6.

W formularzu kalkulacja ceny po zmianie, zamieszczono prawidłowe ilości. Wskazany asortyment, oraz podane ilości są wiążące dla wykonawcy.

13. Zamawiający w formularzu kalkulacja ceny dla pozycji: D-01, D-02 oraz StKD nie podaje szczegółowego opisu. Rozumiemy, iż blaty dostawek mają być wykonane w technologii oraz grubościach identycznych jak blaty stołów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiej grubości ma być noga wspierająca dostawkę oraz jaki zakres regulacji powinna posiadać.

Odpowiedź:

Parametry blatu dostawek, technologia wykonania oraz zakres regulacji ma być identyczny jak dla stołu, do którego dostawka będzie przeznaczona. Mechanizm regulacji wysokości ma być umiejscowiony od strony blatu dostawki.

Grubość nogi (fi), dostawki 60-80 mm.

14. Zamawiający w opisach stołów konferencyjnych oraz biurek gabinetowych informuje: „Możliwość zastosowania w stołach media portów z wejściami 2x2 ( 2 wejścia sieciowe RJ 45 oraz 2 wejścia 230V) oraz 4x4”

Prosimy Zamawiającego o informację czy media porty należy uwzględnić przy wycenie stołów, biurek. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnego opisu żądanych media portów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by konstrukcja mebli umożliwiła wykonanie w dowolnym momencie otworu, a następnie zamontowania media portów. Ponadto wykonana konstrukcja musi posiadać możliwość ukrycia kabli (meble gabinetowe). Orientacyjne miejsce lokalizacji (wykonania otworu) zgodne wizualizacją załączoną do SIWZ. Wykonawca nie wycenia media portów.

15. Zamawiający w zapisach SIWZ wymaga dołączenia do oferty przetargowej próbek oferowanych tkanin tapicerskich. Informujemy, iż w dokumentacji przetargowej w kilku pozycjach np. krzesło obrotowe KO, krzesło konferencyjne KK, krzesło obrotowe oraz krzesło obrotowe (min. 130 kg wytrzymałości) brak jest informacji o żądanych parametrach oraz kolorach tapicerek.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o uzupełnienie brakujących informacji co pozwoli na przygotowanie oferty cenowej oraz próbek.

Odpowiedź:

Kolory tapicerek zostały określone w SIWZ;

Krzesła obrotowe w ilości 25 szt. zakupione z przeznaczeniem na bieżące potrzeby: kolor, ciemna zieleń (jednolita)

Krzesła KK, KO: kolor, zielony.

Parametry tkaniny zostały podane w odpowiedzi na pytanie 6.

16. Zamawiający dla pozycji: fotel gabinetowy niski FO, krzesło konferencyjne KKG oraz sofy S opisuje materiał welurowy o dość niskiej ścieralności w skali Martindallea. Chcielibyśmy poinformować Zamawiającego, iż taki rodzaj tapicerki ze względu na niskie parametry techniczne został wycofany z oferty wiodących producentów krzeseł biurowych i konferencyjnych.

W związku z zaistniałym faktem prosimy Zamawiającego o zmianę wymaganej tapicerki lub dopuszczenie tapicerki nie welurowej o parametrach dużo wyższych niż pierwotnie wymagane:

- odporność na ścieranie na poziomie 100 000-150 000 tys. cykli
- odporność na piling 4-5
- trudno zapalność – papieros
- odporność na światło 4-5

Odpowiedź:

Pozostawia się wymogi pierwotne, a opisane w SIWZ

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10

Wyjaśnienia oraz zmiany wynikające z niniejszego pisma wprowadzone na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy stają się częścią SIWZ.

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 pzp, oraz w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia do ofert zmian treści SIWZ wynikających z niniejszego pisma, przedłużam termin składania ofert do dnia 02.07.2014 do godz. 13.00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13.30.

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia - po zmianie oraz formularz kalkulacja cenowa – po zmianie.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora  
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

*Dorota Suchy*



## KALKULACJA CENY

I.

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Cena jednostkowa netto w zł	ilość	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT 23%	Wartość brutto w zł	Nazwa Producenta
1	Stół ST-02	Szt.		144				
2	Stół ST-03	Szt.		45				
3	Stół ST-04	Szt.		32				
4	Stół ST-05	Szt.		8				
5	Stół okrągły STO	Szt.		3				
6	Dostawka D-01	Szt.		39				
7	Dostawka D-02	Szt.		70				





8	Kontener K-01	Szt.	194					
9	Ścianka 140 SC	Szt.	88					
10	Ścianka 100 SC	Szt.	4					
11	Ścianka 160 SC	Szt.	4					
12	Ostona OS	Szt.	2					
13	Szafa aktowa SA	Szt.	2					
14	Szafa ubraniowa SU	Szt.	17					
15	Stół konferencyjny StK	Szt.	68					
17	Stół konferencyjny dostawka StKD	Szt.	4					
18	Stół gabinetowy STG-01	Szt.	7					



28	Stolik 120*75ST	Szt.							3			
29	Sofa S	Szt.							3			
30	Krzesło obrotowe KO	Szt.							250			
31	Krzesło konferencyjne KK	Szt.							571			
32	Fotel gabinetowy niski FON	Szt.							9			
33	Krzesło konferencyjne gabinetowe KKG	Szt.							56			
34	Krzesło plastikowe ZK3	Szt.							9			
35	Krzesło plastikowe ZK4	Szt.							28			
36	Krzesło plastikowe ZK5	Szt.							2			

37	Zmywarka podblatowa	Szt.								
38	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekanaczem	Szt.	1							
39	Lodówka mała podblatowa	Szt.	2							
40	Szafka pod blat 60 cm	Szt.	2							
41	Szafka pod blat 80 cm	Szt.	3							
42	Blat Cena za m b	M b	4,2							
43	Krzesło obrotowe	Szt.	20							
44	Krzesło obrotowe (min. 130 kg wytrzymałości)	Szt.	5							
			<b>RAZEM:</b>							

## II.

Kalkulacja obejmująca koszt demontażu i wyniesienia dotychczas użytkowanych mebli z zajmowanych pomieszczeń do magazynu mieszczącego się przy ul. Kossutha 13 (piwnica)

Zamawiający podaje maksymalną ilość poszczególnego asortymentu przeznaczonego do demontażu i wyniesienia.

Lp.	Meble (zakres zamówienia objętego prawem opcji)	Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł za 1 szt.	Wartość brutto w zł
1	Szafy metalowe, wymiary: 101x60x236 cm	20 szt.		
2	Komódki, wymiary: 80x42x75 cm	50 szt.		
3	Biurko, wymiary: 140x70x75 cm	150 szt.		
4	Kontenery, wymiary: 50x42x60 cm	150 szt.		

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

5	Krzesła, wymiary: 55x65x110 cm	150 szt.	
RAZEM:			

Razem: wartość brutto w zł z tabeli I. ....+ wartość brutto w zł z tabeli II. .... = Cena brutto oferty

Imię i nazwisko uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy:

..... , .....

Data .....

Podpis/y .....

*Handwritten signature and name: Nowak Sław*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozmieszczenie mebli biurowych w pomieszczeniach nowo dobudowanego skrzydła budynku biurowego mieszczącego się przy ul. Kossutha 13.

W formularzu kalkulacja ceny, w ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca winien wskazać nazwę producenta.

Przedmiotem zamówienia objęto także elementy wyposażenia aneksu kuchennego takie jak: lodówka, zmywarka, zlewozmywak itp.

Na opis przedmiotu zamówienia składają się obok niniejszego formularza opis przedmiotu zamówienia następujące dokumenty załączone do SIWZ:

1) Dokumentacja projektowa, na którą składają się:

1. Projekt wykonawczy mebli, umeblowanie biur i gabinetów autorstwa ARCHICON S.C. J. Jerzak, E. Jerzak, ul. Głowackiego 7, 44-100 Gliwice

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna na dostawę umeblowania pomieszczeń biurowych i socjalnych nowej części rozbudowanego budynku biurowego.

Uwaga! Wykonawca składając ofertę nie jest zobligowany załączać do oferty dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt 1) - ppkt 2).

2. Prawo opcji:

Zamawiający przewiduje, iż wszelkie czynności związane z montażem mebli będą realizowane zarówno w pustostanach, jak i w pomieszczeniach zaadoptowanych (umeblowanych). W związku z powyższym, Zamawiający ma prawo rozszerzyć podstawowy zakres umowy o następujące czynności: demontaż, przeniesienie mebli z pomieszczeń uprzednio zaadoptowanych (wyposażonych), a w których będą prowadzone czynności montażowe do magazynu (piwnicy), który mieści się przy ul. Kossutha 13.

Wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osoby wskazane w § 4 ust. 1 wzoru umowy, o konieczności przeprowadzenia powyższych prac.

Po rozszerzeniu zakresu umowy, umowa będzie realizowana w tym zakresie do dnia zakończenia realizacji głównej części zgodnie z § 2 ust. 1 wzoru umowy. Formularz kalkulacja ceny pkt II, wskazuje zakres zamówienia objętego opcją. Podkreśla się, iż są to jedynie wielkości maksymalne. Zamawiający ma prawo dowolnie określić zakres.

**I. Opis wymagań (parametry) dla krzeseł obrotowych, zakupionych z przeznaczeniem na bieżące potrzeby:**

**1. Krzesła – 20 szt.**

- obrotowe z podłokietnikami, z mechanizmem regulacji wysokości podłokietników,
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie,
- szerokie (47-50cm) komfortowe siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie (dł. 47-50cm),

- z płynną regulacją ustawienia siedziska oraz oparcia,
- kolor ciemna zieleń (jednolity),
- nowoczesna i stabilna pięcioramienna metalowa podstawa jezdna objęta 5 letnią gwarancją.

**2. Krzesła – 5 szt.**

- obrotowe o podwyższonej nośności, do wagi min. 130kg z podłokietnikami, z mechanizmem regulacji wysokości podłokietników,
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie,
- z poszerzonym siedziskiem i ergonomicznie wyprofilowanym oparciem,
- z płynną regulacją ustawienia siedziska oraz oparcia,
- kolor ciemna zieleń (jednolity),
- nowoczesna i stabilna pięcioramienna metalowa podstawa jezdna objęta 5 letnią gwarancją.
- dokument potwierdzający nośność krzesła do wagi min. 130kg.

Parametry tkaniny obiciowej dla ww. krzesel

Skład: 100% poliester

Gramatura min 300g/m<sup>2</sup>

Ścieralność: min. 150 tys. cykli

Trudnopalność: papieros, zapalka

Piling: 5

Odporność na światło: 4-5

Dokument potwierdzający, iż oferowana tkanina jest trudnopalna, odporna na ścieranie, piling i światło.

**II. Część A. Rozwiązania równoważne.**

1) Rozwiązanie równoważne do: klasa ścieralności minimum 3 według normy EN 14323

.....  
.....

2) Rozwiązanie równoważne do: klasa ścieralności minimum 1 według normy EN 14323

.....  
.....

3) Nazwa normy równoważnej do normy PN-EN 1335-1,2,3, określająca odpowiednio wymiary, wymagane bezpieczeństwa, metody badania bezpieczeństwa krzesel

.....  
.....



4) Nazwa standardu równoważnego do standardu PN-EN 1021:1:2

.....

5) Nazwa normy równoważnej do normy EN 13761

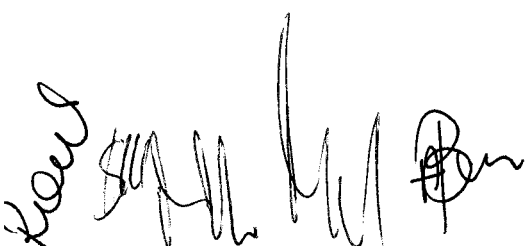
.....

Niewypełnienie części A formularza opis przedmiotu zamówienia oznacza, iż Wykonawca oferuje zgodność z normami (klasami) wskazanymi przez Zamawiającego.

**Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:**

Data ....., .....

podpis/y ....., .....

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kowalski' followed by a stylized name.